

السيد المدير العام

الموضوع: اعداد مواصفات فنية لتوريد محرك وغلبة سرعة للخلاط 32-8-m13
اجتمعت مجموعة العمل المشكلة بموجب موافقة السيد المدير العام رقم 18/ تاريخ 2025/2/11
على الاضبارة الخاصة بغلبة السرعة والمحرك وزيارة الموقع تم وضع المواصفات الفنية التالية:
غلبة السرعة:

- سرعة دوران خرج علبة السرعة: 17r.p.m .
- قطر الفلنجة : حسب الواقع.
- المسافة بين الفلنجة والقاعدة : 510mm.
- قطر قاعدة علبة السرعة : 550mm.
- الاستطاعة حسب المحرك والخلاط .
- مرفق مخطط للخلاط وعلبة السرعة.

المحرك:

محرك تحريضي ثلاثي الطور ذو قفص سنجابي محكم الاغلاق ضد الانفجار تبريده عن طريق مروحة ومناسبة
للاقلاع المباشر عند درجة حرارة محيطية 40°C وارتفاع (1000 م) عن سطح البحر.

وبالمواصفات الفنية المرفقة:

- التوتر الاسمي (380- 400 فولت) متناوب AC.
- الاستطاعة الاسمية : 4kw .
- عامل الاستطاعة: 0.8 على الأقل.
- التردد الاسمي: 50هرتز.
- التشغيل: دائم S1.
- صنف العازلية : F.
- ارتفاع درجة الحرارة: B .
- الحماية الميكانيكية: IP55 على الأقل .
- مقاومة الانفجار: EXd IIB T4 .
- نظام التبريد IC411 أو IC511 .
- نظام التزييت التشحيم.
- غلبة الوصل يجب أن تكون (90 ° 4*) أو (180° 2*).
- مدخل غلبة الوصل : ضد الانفجار.
- اتجاه الدوران: كلا الاتجاهين.
- الآلة المقادة : غلبة سرعة.

متطلبات عامة : عاى المعارض زيارة الموقع قبل تقديم العرض للاطلاع على الواقع والقياسات

يرجى الاطلاع واعتماد دفتر الشروط المرفق

رئيس اللجنة
م. عدنان عباس

مجموعة العمل
عضواً
ك. رمضان خضور

عضواً
م. علي أحمد


المدينه العامه
مكتبه كورنيش

صبر الصبا
محمد مصطفى

الصادر
الرقم
التاريخ
٥٧
١٨ / ٥ / ٤٠

Power: Puissance : 5,5 ch.
Speed: Vitesse : 17 l"/mn.

8 trous $\varnothing 18$ équispaced	8 trous $\varnothing 18$ équidistants
sur $\varnothing$ p. 500	sur $\varnothing$ de perçage : 500

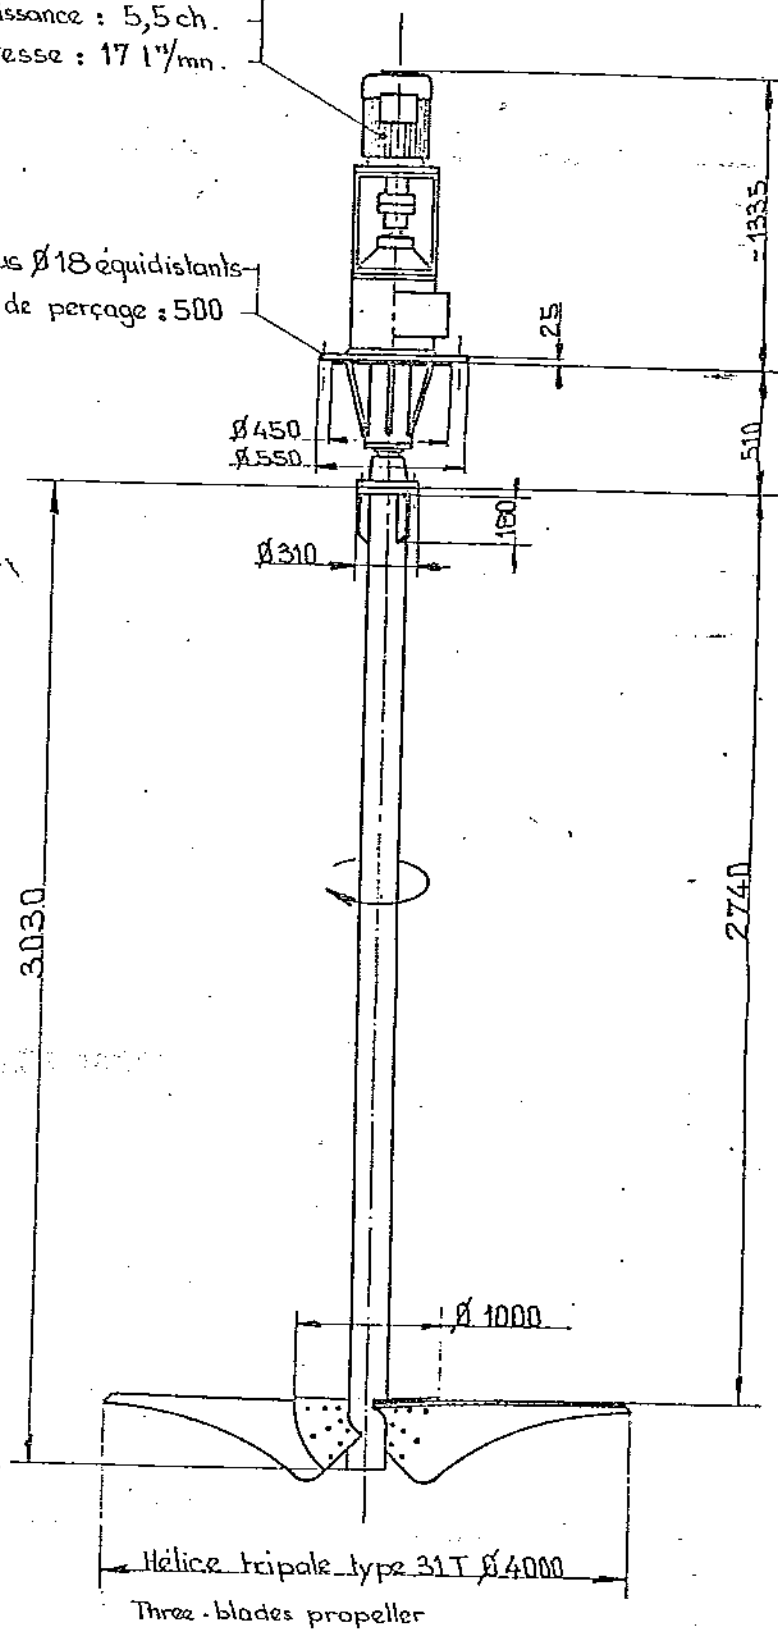

Nota:

Pour le passage des pales dans
 la cuve, prévoir un trou d'homme mini
 de ϕ : 1100
 Foresec a man hole of mini ϕ 1100 for
 introduction of propeller blades
 in the tank.

Tolérances générales : J 13		M 13	
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE : COMMUNICATION ET REPRODUCTION INTERDITES			
MODIFICATIONS		PROCÉDÉS	
14.3.78			
Legende	remplace	Date	
Organe :		Encombrement	
Règlement :		Matière :	
Traitements :		70, Avenue Dumourel 94 - CACHAN Tél. 055.48.48 Télex 20726 Proseam CACHAN	
21 E - 3402			